



ÉQUIPIER D'ÉVACUATION




SAPIAN

Pour des lieux de vie sains et sûrs

SOMMAIRE


1	Préambule	3
2	Les différentes phases de l'évacuation lors de l'incendie	3
3	Les différents types d'évacuation	4
4	Les acteurs de l'évacuation	6
5	Les circuits d'évacuation	8
6	Les facteurs aggravants	8
6.1	Les fumées	8
6.2	Le mouvement de panique	9
6.3	Les risques liés aux ascenseurs	9
7	Transfert horizontal dans une zone refuge	10
8	La prise en charge des personnes en situation de handicap	10
9	Le point de rassemblement	13
10	Le matériel facilitant l'évacuation	13
11	L'accueil des secours extérieurs	15

1. PRÉAMBULE

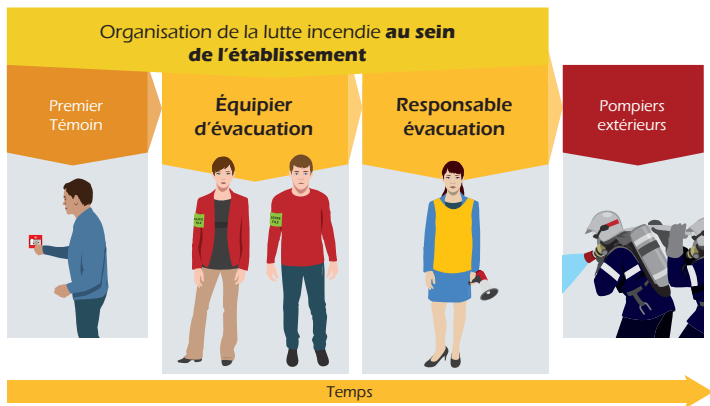

Des **exercices d'évacuation** doivent avoir lieu tous les 6 mois pour permettre de vérifier l'application des consignes de sécurité incendie et réduire les appréhensions du personnel. Le compte rendu sera consigné dans le **registre de sécurité**.

2. LES DIFFÉRENTES PHASES DE L'ÉVACUATION LORS DE L'INCENDIE

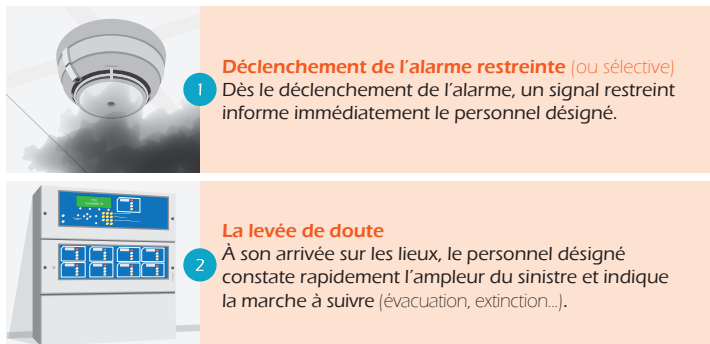



3

L'alarme générale

Si le feu est non maîtrisable ou l'extinction inefficace, l'alarme générale prend le relais.



4

L'évacuation

Les équipes d'évacuation prennent alors en charge l'évacuation du public et des collaborateurs vers les points de rassemblement.

NOTE

Les différentes phases varient d'un établissement à l'autre en fonction des procédures internes et des systèmes de sécurité incendie.

3. LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉVACUATION

Dans le cadre de l'organisation d'une évacuation, nous pouvons distinguer **deux principes bien distincts** :

- ▶ L'évacuation totale de l'établissement
- ▶ L'évacuation partielle de l'établissement

Situation à risque nécessitant **l'évacuation de l'établissement**

Évacuation totale **possible**

OUI

Évacuation **totale**



Cela consiste à procéder à l'évacuation totale du bâtiment vers **le(s) point(s) de rassemblement**.

Situation à risque nécessitant l'évacuation de l'établissement

Évacuation totale possible

NON

Évacuation partielle par **transfert horizontal en zone refuge**

Dans certains cas, pour les établissements de type « maisons de retraite » ou « établissements de soins » la présence de personnes à mobilité réduite peut rendre difficile l'évacuation totale du site.

Il est alors procédé à une **mise en sécurité vers des zones refuges**.



Évacuation partielle en **espace d'attente sécurisé**

Les **espaces d'attente sécurisés** sont des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes ayant besoin d'une aide extérieure pour celle-ci.


Ils offrent une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure.



Évacuation partielle en **zone de confinement**

Sur certains sites, la présence de substances dangereuses (chimiques ou radioactives) peut modifier le fonctionnement de l'évacuation.

Lorsque le risque toxique menace le personnel et le public (suite à un accident ou un incendie), l'évacuation est réalisée afin de gagner **les zones de confinement**.



NOTE

Il peut exister des **consignes d'organisation** de l'évacuation différentes au sein de certains établissements. Il convient le cas échéant de s'y conformer.

4. LES ACTEURS DE L'ÉVACUATION

Lors d'un début d'incendie, il convient de **faire évacuer** les lieux. Pour cela, il existe **différents acteurs** qui ont chacun un rôle déterminé afin que l'évacuation se déroule de façon organisée, contrôlée et sereine.

Chaque établissement peut avoir sa propre organisation.

Le **guide-file** doit

Connaître parfaitement les **cheminements** des sorties de secours.

Orienter le public et les collaborateurs vers les **issues de secours**.

Aider les personnes âgées ou handicapées.

Se positionner aux endroits stratégiques afin de **guider et faciliter** au mieux l'évacuation.

Diriger les occupants vers le **point de rassemblement**.



Le **serre-file** doit

Vérifier que toutes les personnes ont entendu l'alarme.

Vérifier qu'aucune personne ne reste dans la zone à évacuer.

Refermer si possible les portes et fenêtres après son passage.

Informer le responsable d'évacuation au point de rassemblement de toute difficulté.



Le **responsable d'évacuation** doit

Décider, selon les procédures établies, de faire débiter ou non l'évacuation.

Veiller à la bonne marche de **l'évacuation**.


Aider si nécessaire les guides et serre-files.

Vérifier la présence de tous les collaborateurs au point de rassemblement.

Accueillir et guider les secours lors de leur arrivée.



Responsable
d'évacuation

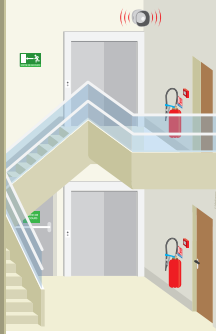

Personnel à évacuer



Équipe d'évacuation
(guide-file)

Équipe d'évacuation
(serre-file)

Le **personnel évacué** doit

Évacuer systématiquement dès l'audition du signal sonore (sans s'interroger sur le bien-fondé de l'évacuation).


Suivre et écouter les consignes des guides et serre-files (généralement repérables par leur brassard ou chasuble).

S'orienter grâce à la **signalétique d'évacuation**.

Ne pas rebrousser chemin pour récupérer ses effets personnels (vestes, clés, sac à main...).

Le **personnel d'accueil** doit

Empêcher le public et le personnel de continuer à pénétrer dans le bâtiment.

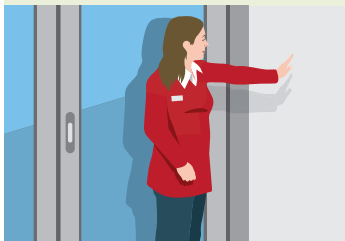

Cette consigne s'applique aux **établissements recevant du public (ERP)**.



5. LES CIRCUITS D'ÉVACUATION

Lors de l'audition du **signal sonore** :

Se diriger vers le **point de rassemblement**.

Utiliser le **chemin le plus court**.

Veiller toutefois à **ne jamais utiliser** l'ascenseur ou le monte-charge



Vous pouvez vous aider de la **signalétique** et des **plans d'évacuation**.

NOTE

Il appartient cependant à chacun de repérer préalablement les circuits d'évacuation les plus courts par rapport à son poste de travail.

6. LES FACTEURS AGGRAVANTS

Lors de la phase d'évacuation, les équipes d'évacuation peuvent être confrontées à deux dangers : **les fumées et la panique**.

6.1 LES FUMÉES

Elles sont la **première cause de décès** lors des incendies.



Risques d'asphyxie

L'incendie **consomme l'oxygène** dans l'air ambiant (par conséquent, le taux d'O₂ dans les fumées diminue)



Risques de brûlure

La température des fumées varie entre **200°C et 1000°C** (Brûlure interne par inhalation)



Opacité

Les **fumées générées** par l'incendie sont généralement **grasses** (l'opacité entrave l'évacuation et désoriente les occupants)



Toxicité

Selon le combustible, les fumées dégagent un bon nombre de **gaz toxiques** (Monoxyde de carbone, chlore, ammoniac...)

NOTE

Le feu brûle,
la fumée tue.

Pour s'en protéger, il est recommandé de se déplacer **accroupi** près du sol.

Respirer si possible au travers d'un **linge humide.**



6.2 LE MOUVEMENT DE PANIQUE


Lors d'un incendie, le comportement des autres individus a une influence importante : **La panique** peut alors se propager très rapidement. Les réactions des personnes sont ainsi disproportionnées, provoquant un mouvement de panique. Il est donc primordial d'adopter une **attitude calme et rassurante** afin de ne pas amplifier ce phénomène.



6.3 LES RISQUES LIÉS AUX ASCENSEURS

En raison du risque lié à leur utilisation au cours d'un incendie (coupures électriques, phénomène de cheminée...), les ascenseurs sont en général **inutilisables**. Cependant, certains d'entre eux disposant d'un système de sécurité adapté, appelés **ascenseurs secourus**, pourront être utilisés.

Ces équipements doivent être **connus et identifiés** par les équipes d'évacuation.

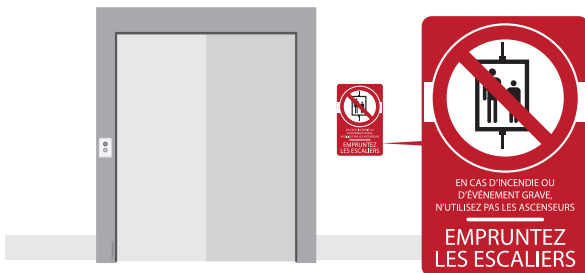

7. TRANSFERT HORIZONTAL DANS UNE ZONE REFUGE

Dans certains cas, la présence de **personnes à mobilité réduite** rend difficile l'évacuation totale du site. On parle alors de mise en sécurité vers des zones refuges.

Procédure pour la mise en sécurité

- Évacuer, si possible, les résidents de la chambre sinistrée.
- Refermer la porte pour ralentir la progression des fumées et flammes.
- Transférer les résidents au fur et à mesure vers une zone refuge (derrière les portes coupe-feu).

Il faut privilégier, dans les **établissement de type J**, l'évacuation des chambres attenantes et opposées.



8. LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Certaines personnes souffrant d'un handicap se trouvent en **situation défavorable** lors de l'évacuation.

Lorsqu'un groupe d'individus est confronté à la nécessité de rejoindre rapidement une issue de secours, une déficience physique ou mentale peut induire une **position de faiblesse**.

Les équipes d'évacuation et plus généralement l'ensemble des collaborateurs se doivent **d'aider et d'accompagner les personnes en situation de handicap** pour rejoindre une sortie de secours et les mettre en sécurité.



Pour assurer la prise en charge d'une **personne mal ou non voyante**, il convient :

- ▶ D'aborder la personne en se **faisant entendre**.
- ▶ D'être **rassurant**.
- ▶ De **l'accompagner** jusqu'à une sortie.
- ▶ De **commenter** le cheminement.



Pour assurer la prise en charge d'une **personne déficiente intellectuelle**, il convient :

- ▶ D'aborder la personne avec **calme et fermeté**.
- ▶ De lui **faire comprendre** la nécessité d'évacuer.
- ▶ De **visiter les locaux** où les personnes peuvent être isolées.
- ▶ De **l'accompagner** jusqu'à une sortie.



Pour assurer la prise en charge d'une **personne mal ou non entendante**, il convient :

- ▶ De **visiter tous les locaux** où les personnes peuvent être isolées.
- ▶ **D'informer** la personne de la nécessité d'évacuer (par geste ou par lecture sur les lèvres).
- ▶ De favoriser la mise en place d'un **système d'alarme visuelle**.



Pour assurer la prise en charge d'une **personne à mobilité réduite**, il convient :

- ▶ De **proposer** votre aide à la personne ou lui faciliter le cheminement dans la foule.
- ▶ De **mettre en œuvre** l'élévateur si son fonctionnement est secouru.

Lorsque l'évacuation totale **n'est pas possible**.

- ▶ De **l'accompagner** dans un espace d'attente sécurisé.
- ▶ De **rendre compte** de sa présence aux services de secours lorsque l'évacuation totale n'est pas possible.



L'**espace d'attente sécurisé** est un local à l'abri des flammes et de la fumée, équipé d'un éclairage de sécurité et d'un moyen de se signaler aux secours.

Il est indiqué par des **pictogrammes spécifiques**.



Son **accès** et sa **vacuité** doivent être permanents.

NOTE

Il peut également exister, sur certains sites, d'autres équipements permettant d'organiser l'évacuation des personnes à mobilité réduite.

Par exemple les **chaises d'évacuation**.



9. LE POINT DE RASSEMBLEMENT

Arrivé au **point de rassemblement**, il faut :

▶ **Contrôler** la présence de ses collègues de travail.

▶ Rester **discipliné et calme**.

▶ **Suivre les consignes** du responsable évacuation.

▶ **Ne pas gêner** la circulation et l'intervention des secours extérieurs.

▶ **Regagner les locaux** uniquement sur ordre des pompiers ou du responsable.



NOTE



Sur les sites comportant plusieurs points de rassemblement, il est important de sélectionner celui-ci en fonction de la **direction des vents** (rester à l'abri des fumées).

10. LE MATÉRIEL FACILITANT L'ÉVACUATION

Le **signal d'évacuation** permet de signaler rapidement à toutes les personnes présentes qu'il faut évacuer le bâtiment. Il se présente sous la forme de :

▶ Signaux **sonores**

▶ Signaux **lumineux** (destiné aux ateliers bruyants et aux personnes déficientes auditives)




Le **plan d'évacuation** se trouve généralement à l'entrée du bâtiment et permet au personnel de repérer les circuits d'évacuation ainsi que de visualiser rapidement les consignes incendie et évacuation.

Il constitue également une aide pour les pompiers qui peuvent ainsi visualiser la configuration du bâtiment.




La **signalétique** indique la sortie de secours la plus proche en tous points du bâtiment. De couleur verte, elle représente une aide précieuse pour se situer.




En cas de coupure de courant, **l'éclairage d'ambiance** assure le maintien d'un éclairage minimum permettant d'évacuer dans de meilleures conditions.

Les **portes coupe-feu** permettent de limiter la propagation des fumées et des flammes.

Celles-ci ne sont réellement efficaces que si leur fermeture n'est pas entravée (cartons, chariots, plantes ornementales...).




Généralement piloté par la centrale incendie, **l'électro-aimant** cesse d'être alimenté lors d'un incendie et libère ainsi la porte qui se referme alors par gravité.



Le **déclencheur manuel pour ouverture de porte** se situe à proximité des portes automatiques ou de toute autre issue de secours verrouillée. Il permet de débloquer celles-ci en cas de coupure de courant et d'augmenter ainsi le flux de personnes sortantes.

Les **ferme-portes (grooms)** permettent de garder les portes fermées et de limiter ainsi la propagation de l'incendie.

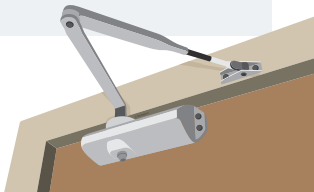

Extraction des fumées


Comme indiqué en page 8, les fumées représentent l'un des problèmes majeurs au cours d'une évacuation.

Afin d'en réduire le volume, différents systèmes permettent leur extraction ou leur évacuation.

Extracteur de
fumées permettant
d'évacuer les gaz
vers l'extérieur



Trappe de
désenfumage



Boîtier
de commande de
désenfumage



1. L'ACCUEIL DES SECOURS EXTÉRIEURS

Véritable conseiller technique pour les secours extérieurs, le **responsable d'évacuation** doit les accueillir et les guider dès leur arrivée. **Il indique notamment :**


Si toutes les personnes ont bien regagné le point de rassemblement

Le lieu du début d'incendie


Les zones à protéger en priorité
(serveurs informatiques, comptabilité...)

Les zones dangereuses
(stockage de produits dangereux)

Les accès, les coupures des fluides et énergies...

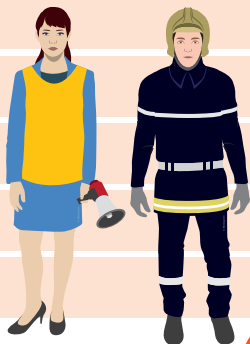

Notre implantation

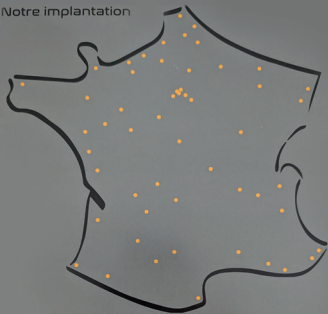

ANSES

Agencé Certiphyto

Agencé CERT BIOCIDES

Un réseau national d'agences de
proximité à votre service

37 Agences

1500 collaborateurs

1200 véhicules

SAPIAN

Pour des lieux de vie sains et sûrs

Agence Pau

11 avenue des frères Montgolfier
64140 LONS
05 59 62 42 32

Agence Bayonne

62 avenue Jaiskibel
64200 ARCANGUES
05 64 19 02 28

SAPIAN

Pour des lieux de vie sains et sûrs

Garantir l'hygiène de tous types de bâtiments

Acteur incontournable de l'hygiène des bâtiments et de la protection des habitants.

SAPIAN se donne pour mission, depuis 45 ans, de garantir des lieux de vie et de travail sains, sécurisés et préservés de toutes nuisances.

www.sapian.fr



MEDIAPREV

www.mediaprev.fr

Conception, réalisation Mediaprev
Illustrations Mediaprev

En vertu de l'article L335-2, toute utilisation frauduleuse et tout détenteur frauduleux seront systématiquement poursuivis, qu'ils soient privés, publics ou organismes publics.